


「厚生労働省版 EMIS(広域災害救急医療情報システム)」について

1. 事前入力をお願い


被災時、外部支援を受けるためには医療機関基本情報が（医療機関の基本情報、受水槽、自家発燃料や接続タイプ等）が必ず必要となります。最低限入力していただきたい項目は下記の通りですので、事前入力をお願いします。ご不明な点がございましたら、保健総務課健康危機管理チーム（0798-35-3301）までご連絡ください。

2. 厚生労働省 EMIS について <http://www.wds.emis.go.jp/>


(1) トップ画面の「関係者ログイン」をクリックしてください。

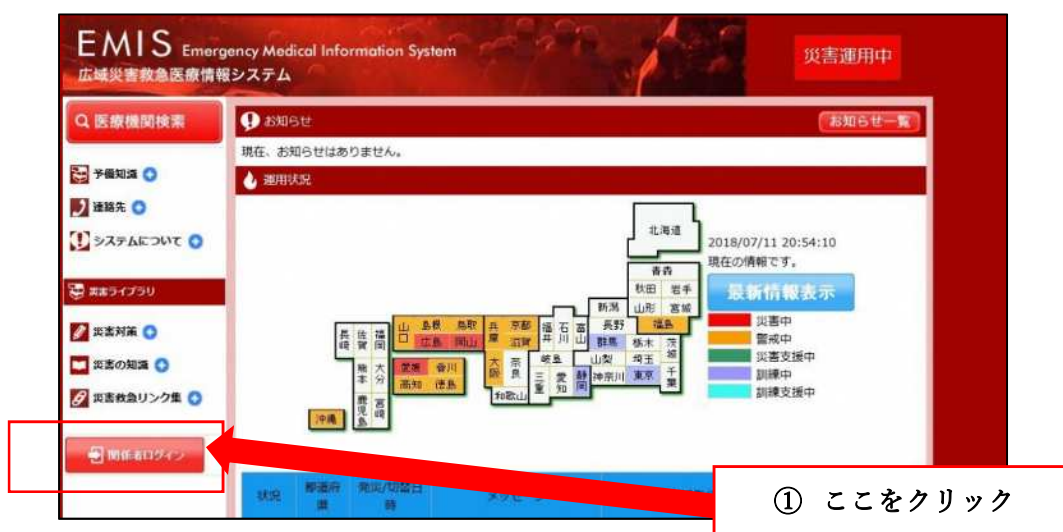

(2) ログイン画面が表示されれば、「機関コード」「パスワード」を入力、「所属」は「兵庫県」を選択し、「ログイン」をクリックしてください。（機関コードとパスワードは県 EMIS と共通）

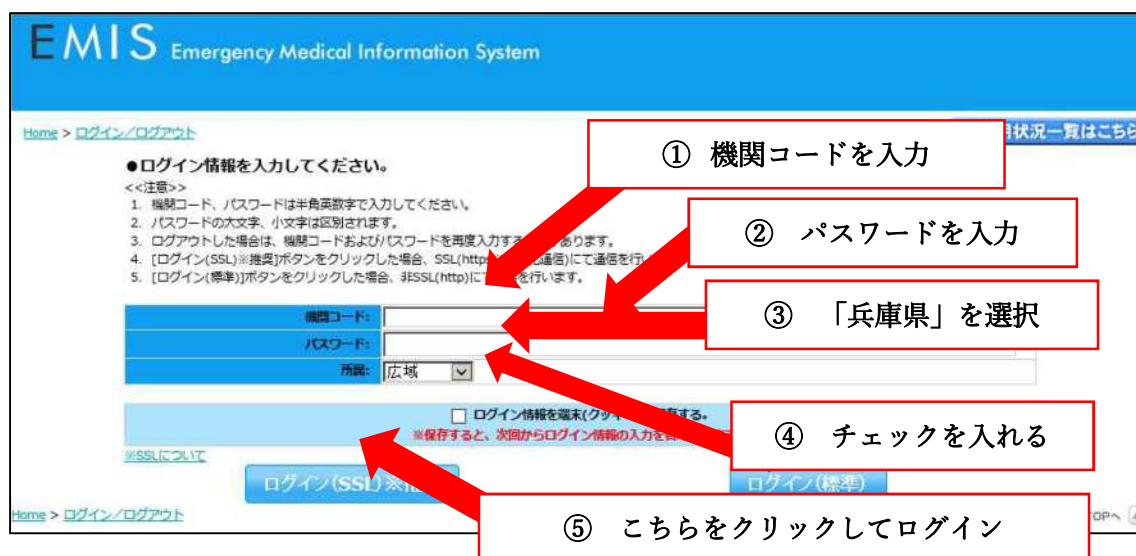

(3) 基本メニュー画面が表示されれば、「医療機関基本情報管理」をクリックしてください。

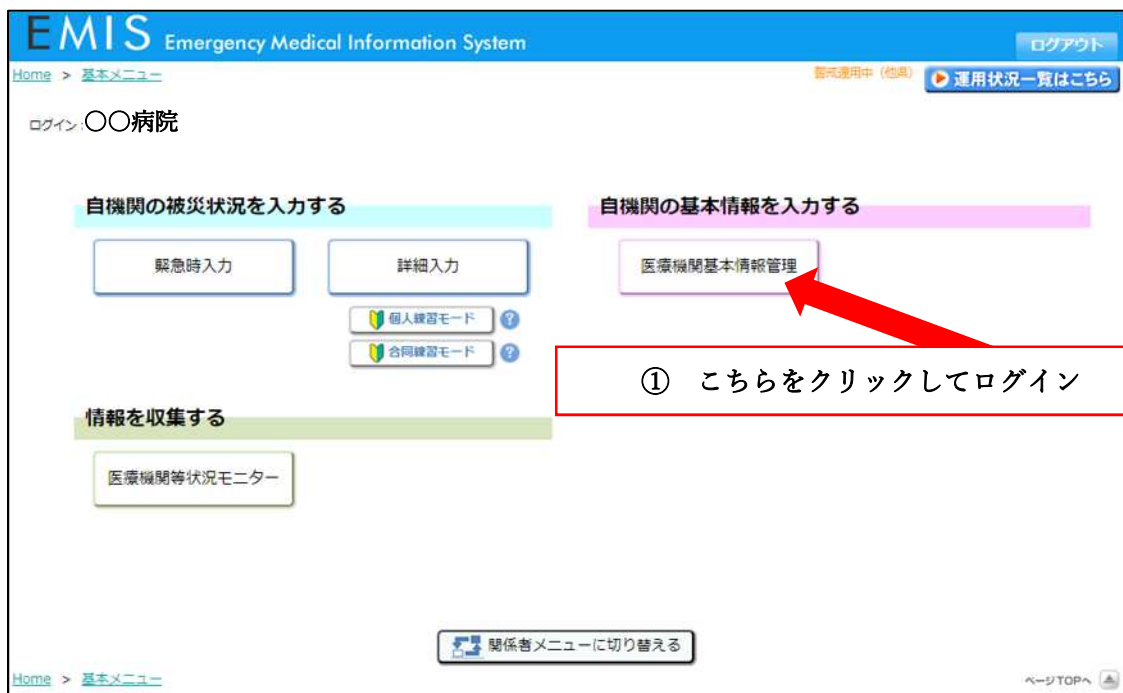

3. 最低限入力していただきたい「厚生労働省版 EMIS」の項目

1. 基本情報

- ・ 基本情報（災害時用電話番号 1、災害時用電話番号 2（あれば）、施設管理者名、担当者所属、担当者名、EMIS 入力担当者 1、EMIS 入力担当者 2、救急医療体制の参加）
- ・ 勤務医師数（医師総数、救急科医師数（救急専従医））、
- ・ 病棟情報（実働病床数、ICU 病床数、手術室数）、
- ・ 年間救急患者数（年間救急外来患者数、年間受入救急車数、年間緊急入院患者数）
- ・ 標榜科目情報（救急科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科等）

2. 施設情報

- ・ 耐震構造（救急外来、ICU、手術室、CT、入院棟、外来棟、管理棟、エネルギー関連施設、その他）
- ・ 施設用水関連（受水槽の有無及び容量、設置位置、高架水槽の有無及び容量、平日・休日の使用量、給水車停車位置から受水槽までの必要ホース長）
- ・ 電気関連（電気主任技術者氏名、受電回線数と受電電圧、1日に必要な電力量〈平日、休日、最低限〉、電源車から電気供給する場合の車両停車位置）
- ・ 自家用発電機関連情報（発電機の有無、設置場所、各発電機の発電容量、各発電機の燃料種類、各発電

機の燃料量、各発電機の稼働時間、各発電機の燃料タンクの給油口規格名称、各発電機の口径、各発電機の形式、各発電機の燃料タンクの設置場所、各発電機の燃料タンクまでの必要なホース長)

- ・エレベーター関連情報（自動復旧できるシステムを整備している有無）
- ・災害時通信回線
- ・ライフラインに依存する医療機器の保有状況（人工呼吸装置保有数、人工透析装置保有数、保育器保有数）

以上

(問い合わせ先)

〒662-0911 西宮市池田町8番11号

西宮市保健所 保健総務課

健康危機管理チーム

TEL：0798-35-3301

Mail：hokensyo@nishi.or.jp