
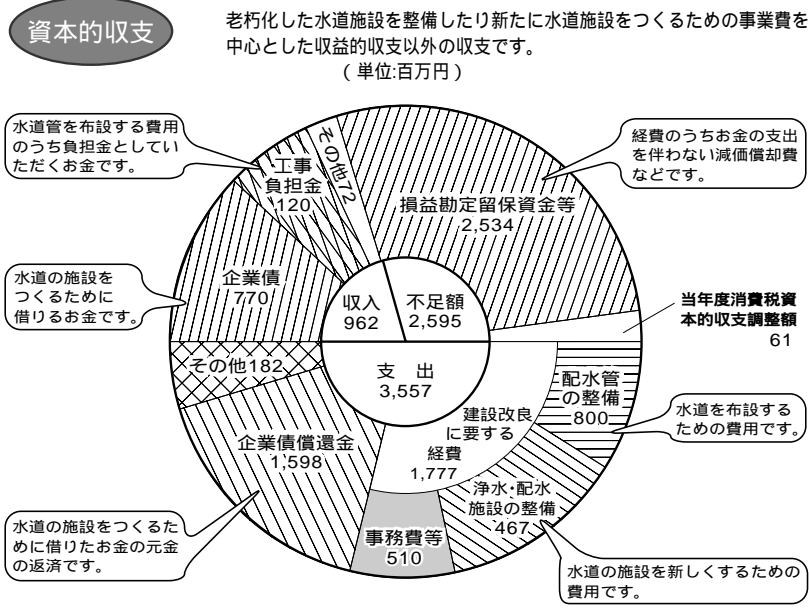


**水道のご用は**  
 業務課 (0798)32-2210  
 鳴尾出張所 (0798)47-4081  
 北部出張所 (0797)61-1703  
 工事課 (0798)32-2222  
 北部水道事業所 (078)904-2481

# みんなの水道

平成16年 5月10日 <第42号>  
 (2004年)  
 編集・発行  
 〒662-0911 西宮市池田町8番11号  
 西宮市水道局水道総括室経営戦略グループ  
 ☎(0798)32-2207 FAX(0798)32-2278  
 ホームページ <http://suidou.nishi.or.jp/>

## 平成16年度予算の内訳 支出総額145億3,300万円

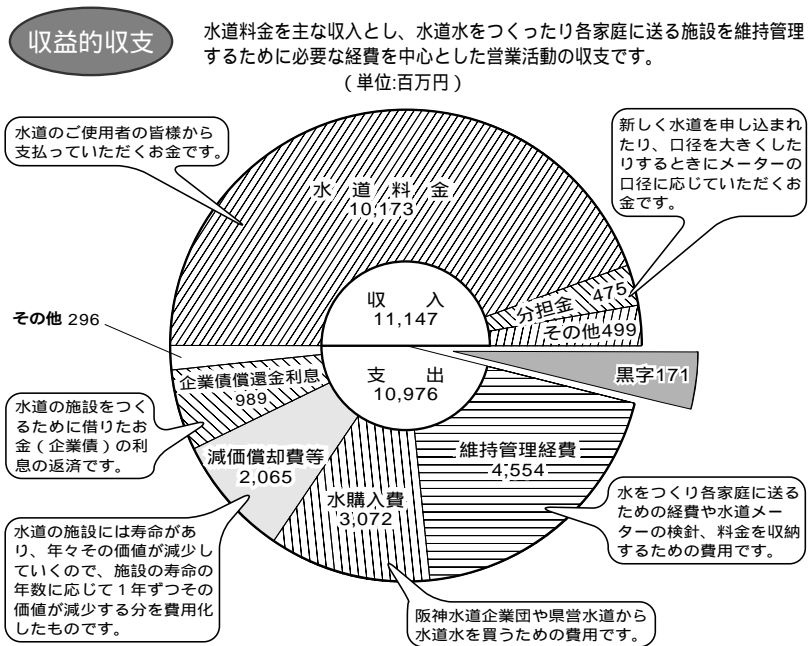

## 経営基盤の強化とより効率的な経営を促進

### 平成16年度水道事業会計予算の概要

平成16年度水道事業会計予算が3月市議会において可決されました。予算総額は、145億3,300万円で、前年度の当初予算に比べ5億8,000万円少ない予算になっています。また、昨年11月に平成16年度から平成18年度までを計画期間とする新財政計画を策定しました。今年度の予算の概要と主な事業・施策について紹介します。問い合わせは水道局財務グループ(0798・32・2211)へ。

#### 現行の水道料金を維持

平成16年度から平成18年度までの新財政計画は、現行の水道料金を維持することを基本として策定しましたが、水需要の拡大が望めない状況のもとで、今後の水道料金収入の大幅な伸びは期待できないなど、水道

#### 事業を取り巻く経営環境は厳しいものがあります。

このため、水道施設の整備や改良の経費については、可能な限り先送りするなど、施設の安全な運用に必要な最小限にとどめています。

#### 営業活動の内訳

水道局では、安全な水を安定してお届けするために、今後も業務の委託化や事務事業の見直しを行い、経費

#### の節減を図るなど効率的な事業運営を進め、一層の経営基盤の強化を図ってまいります。

平成16年度予算は、新財政計画に基づいて編成しました。この予算の内容は、左の

#### グラフのとおりです。

水道水を供給するための經常経費の予算(収益的収支)では、水道料金などの収入を111億4,700万円と見込んでいます。

#### 一方、これに対する支出

は、109億7,600万円を予定しています。支出の主なものは、水をつくり各家庭に送るための経費や水道メーターの検針、料金を収納するための費用です。

#### 高度浄水処理の実証・実験に着手

次に水道施設を整備・改良するための予算(資本的収支)は、支出を35億5,700万円と予定しています。主なものとして、浄水・配水施設の整備事業では、地震等緊急時の給水拠点確保のため、丸山浄水場の配水池に緊急遮断弁を設置するほか、鯨池浄水場整備工事などを予定しております。

配水管の整備事業としては、引き続き市内の配水管の耐震化を進めていきます。また、新たな取り組みとして、鯨池浄水場で高度浄水処理の実証・実験に着手する予定です。これは、平成16年4月からの水質基準の改正により、新たに臭気物質や塩素消毒による副生成物等が水質基準項目に追加されたことを受け、西宮市の水質に適した処理方式や維持管理などを検証するために行うものです。

実験期間は約2年間で、カビ臭物質の除去、トリハロメタンの低減などの処理能力と運転管理上のデータ、施設設計上の様々なデータ収集を行います。実験は、(1回の使用で8〜10リットル使用)や洗濯等、飲用や調理用以外に使用されることをお勧めします。なお、昨年度までの調査結果では、通常の使用状態では、消毒用塩素は適量であり、鉛濃度も水質基準以下となっています。

水道局では、配水管の修理や取り替え時に道路部分の鉛製給水管を他の材質のものに取り替えています。皆様も鉛製給水管を使用している宅地で、新築や増築を行う場合には、給水管の取り替えをお願いします。鉛製給水管についての問い合わせは水道局給水装置課(0798・32・2229)へ。

## 朝一番の水は飲み水以外に

昭和63年以前に水道を設置されたご家庭では、給水管の一部に鉛管が使用されている可能性があり、微量の鉛が溶け出していることが考えられます。朝一番や、日中留守にしたり、夕方、旅行などで長い間、家を留守にしている場合は、水道中の鉛濃度が高くなったり、また、消毒用の塩素が少なくなることがあります。

このため、使い始めのバケツ一杯程度(10リットル程度)の水は、トイレ

を留守にしたり、水道中の鉛濃度が高くなったり、また、消毒用の塩素が少なくなることがあります。このため、使い始めのバケツ一杯程度(10リットル程度)の水は、トイレ

バケツ一杯程度を洗濯等に

鉛製給水管の取替にご協力を

## あなたの暮らしに、信頼の水



阪神水道企業団は、琵琶湖・淀川を水源として、神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の4市に水道用水を供給しています。西宮市民のみなさまがお使いになる水の約60%が、阪神水道企業団でつくられた水なのです。阪神水道企業団では、震災の教訓を生かした「地震に強い安定した用水供給システム」をめざして、施設の耐震化に取り組んでいます。より安全でおいしい水を絶え間なくお届けするために、日々努力を続けます。

720044315

6月5日に尼崎浄水場の 公開を予定  
 しています。楽しいイベントもあります  
 ので、みなさまご来場ください。

阪神水道企業団 〒659-0033 神戸市東灘区西岡本3丁目20-1

TEL(078)131-4351(代表) FAX(078)131-2861

ホームページURL <http://www.hansui.or.jp/>